



AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION  
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN



Liechtensteiner  
Behinderten-Verband

Version: 2.0

Datum: 18.12.2012


Gez. R.B.

gültig ab: 01. Januar 2013


## STANDARDEDETAIL 5: Fussgängerübergang

Plan Nr. 05

Situation

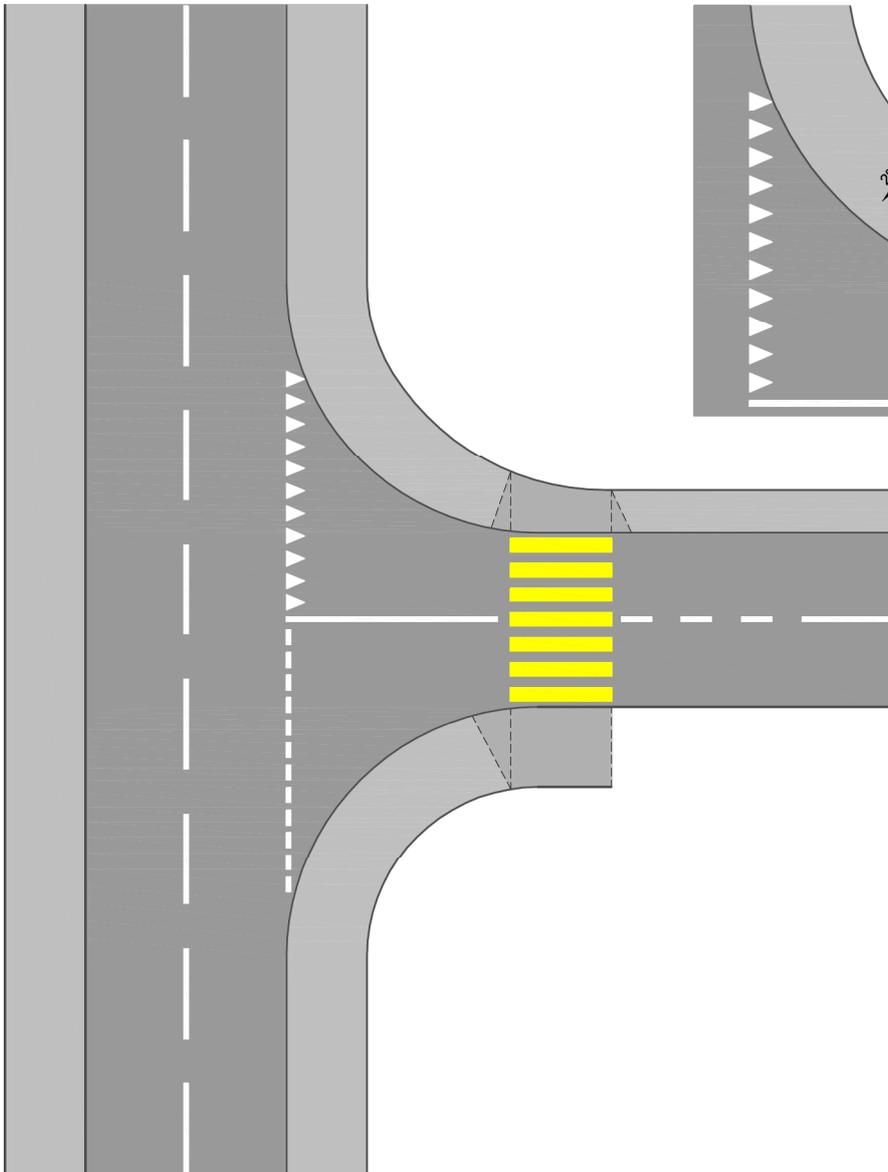


Detail Trottoirabsenkung

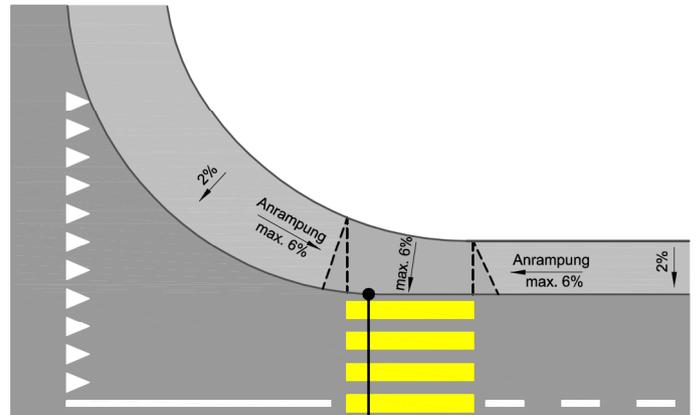

- Trottoirabsenkung min. 1.20 m breit, bevorzugt in der Breite des Fussgängerstreifens.
- Anordnung mittig Fussgängerstreifen.
- Anhebungsbereich bei Trottoirabsenkung max. 6%
- Ausführung mittels vertikalem Absatz 3 cm oder mittels schrägem Randstein 4 cm möglich.
- Belagsüberbau vermeiden.

Detail Vertikaler Versatz

Die Höhe des Vertikalen Absatzes darf für Rollstuhlfahrende nicht mehr, für Blinde nicht weniger als 3 cm betragen!



Detail Schräger Randstein

Mit 4 cm Höhendifferenz auf 13 - 16 cm Breite. Die Höhe dieses Randabschlusses darf für Rollstuhlfahrende nicht mehr, für Blinde nicht weniger als 4 cm betragen!

